

VARILIGHT®

WŁĄCZNIK
KLAWISZOWY/DŹWIGNIOWY/PRZYCISKOWY
z możliwością pracy w układzie schodowym

Prąd znamionowy 10AX
(typ przyciskowy 6AX)
Napięcie znamionowe 250V
Stopień ochrony IP20

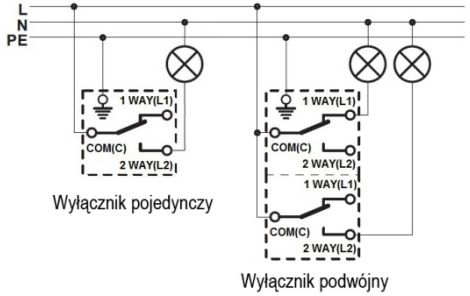

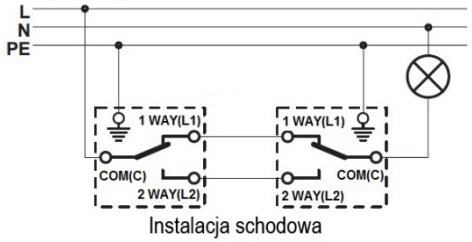

GNIAZDO TELEFONICZNE RJ12

Montaż zgodnie z oznaczeniami na produkcie


GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45

Montaż zgodnie z oznaczeniami na produkcie

Producent:
Doyle & Tratt Products Ltd
Carylls Lea, Faygate, RH12 4SJ, UK.
Dystrybutor:
Varilight Europe Kft, 2600 Vác,
Althann Mihály Frigyes utca 2,
Hungary.
www.varilight.eu


GNIAZDO POJEDYŃCZE Z UZIEMIENIEM
2P+Z/SCHUKO

Prąd znamionowy 16A
Napięcie znamionowe 250V
Stopień ochrony IP20

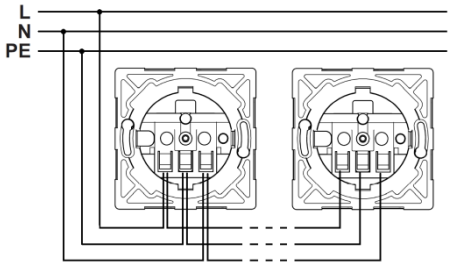

OGÓLNE UWAGI MONTAŻOWE:


1. Osprzęt należy montować na ścianach o równych powierzchniach.
2. Płaskim śrubokrętem uwolnić zaczepy ramki z metalowego frontu.
3. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku oznaczonego ⏚
4. Po zamontowaniu korpusu nasunąć front na zaczepy lekko przycisnąć powodując zatrzaśniecie.
5. Zaleca się korzystanie z puszek podtynkowych wyposażonych we wkręty.
6. Montując włączniki z wykorzystaniem łapek rozpierających, należy dokręcić je nie powodując odkształcenia płyty montażowej.

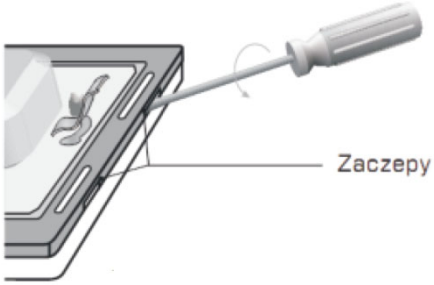


VARILIGHT®

WŁĄCZNIK
KLAWISZOWY/DŹWIGNIOWY/PRZYCISKOWY
z możliwością pracy w układzie schodowym

Prąd znamionowy 10AX
(typ przyciskowy 6AX)
Napięcie znamionowe 250V
Stopień ochrony IP20

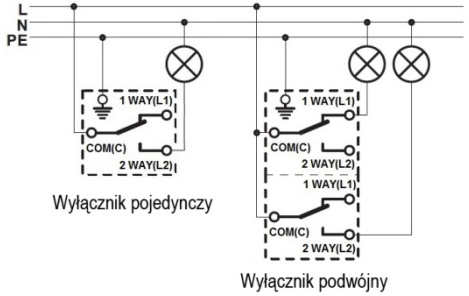

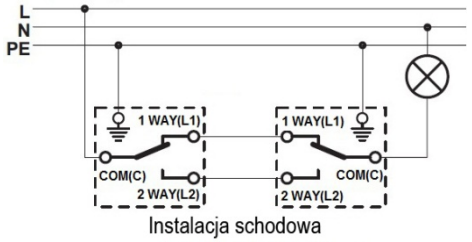

GNIAZDO TELEFONICZNE RJ12

Montaż zgodnie z oznaczeniami na produkcie


GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45

Montaż zgodnie z oznaczeniami na produkcie

Producent:
Doyle & Tratt Products Ltd
Carylls Lea, Faygate, RH12 4SJ, UK.
Dystrybutor:
Varilight Europe Kft, 2600 Vác,
Althann Mihály Frigyes utca 2,
Hungary.
www.varilight.eu


GNIAZDO POJEDYŃCZE Z UZIEMIENIEM
2P+Z/SCHUKO

Prąd znamionowy 16A
Napięcie znamionowe 250V
Stopień ochrony IP20

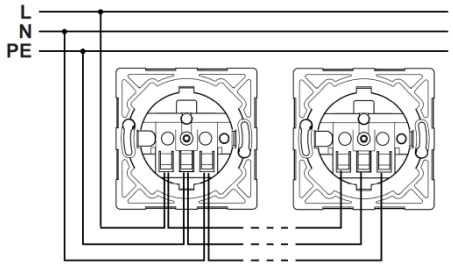

OGÓLNE UWAGI MONTAŻOWE:

1. Osprzęt należy montować na ścianach o równych powierzchniach.
2. Płaskim śrubokrętem uwolnić zaczepy ramki z metalowego frontu.
3. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku oznaczonego ⏚
4. Po zamontowaniu korpusu nasunąć front na zaczepy lekko przycisnąć powodując zatrzaśniecie.
5. Zaleca się korzystanie z puszek podtynkowych wyposażonych we wkręty.
6. Montując włączniki z wykorzystaniem łapek rozpierających, należy dokręcić je nie powodując odkształcenia płyty montażowej.

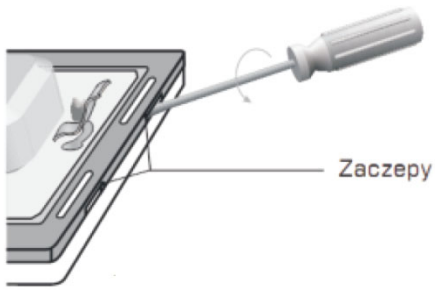

DOYLE & TRATT PRODUCTS LTD – WAPL4